



## Cellona® výplň

### Strih pre techniku vypodloženia

Výrez individuálne upravený podľa miesta rany.

Vzdialenosť 3 mm medzi okrajom rany a výrezom.

Materiál výrezu sa použije ako opora za hlavičkou metatarzu.

**HMT II**

Veľkosť topánky **47**

 **2x**

Až po základňu HMT IV

## Cellona® výplň

Veľkosť (cm)	REF	ŠÚKL KÓD	BJ (ks)
hrúbka 5 mm, vo fóliovom vrecku			
19 x 38	50 810	A38743	10/60


### Zdroj:

CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • [www.cid-direct.de/blog](http://www.cid-direct.de/blog)

Šablóna je určená pre pravú nohu.  
Pre ľavú nohu sa list otočí.



## Cellona® výplň Strih pre techniku vypodloženia

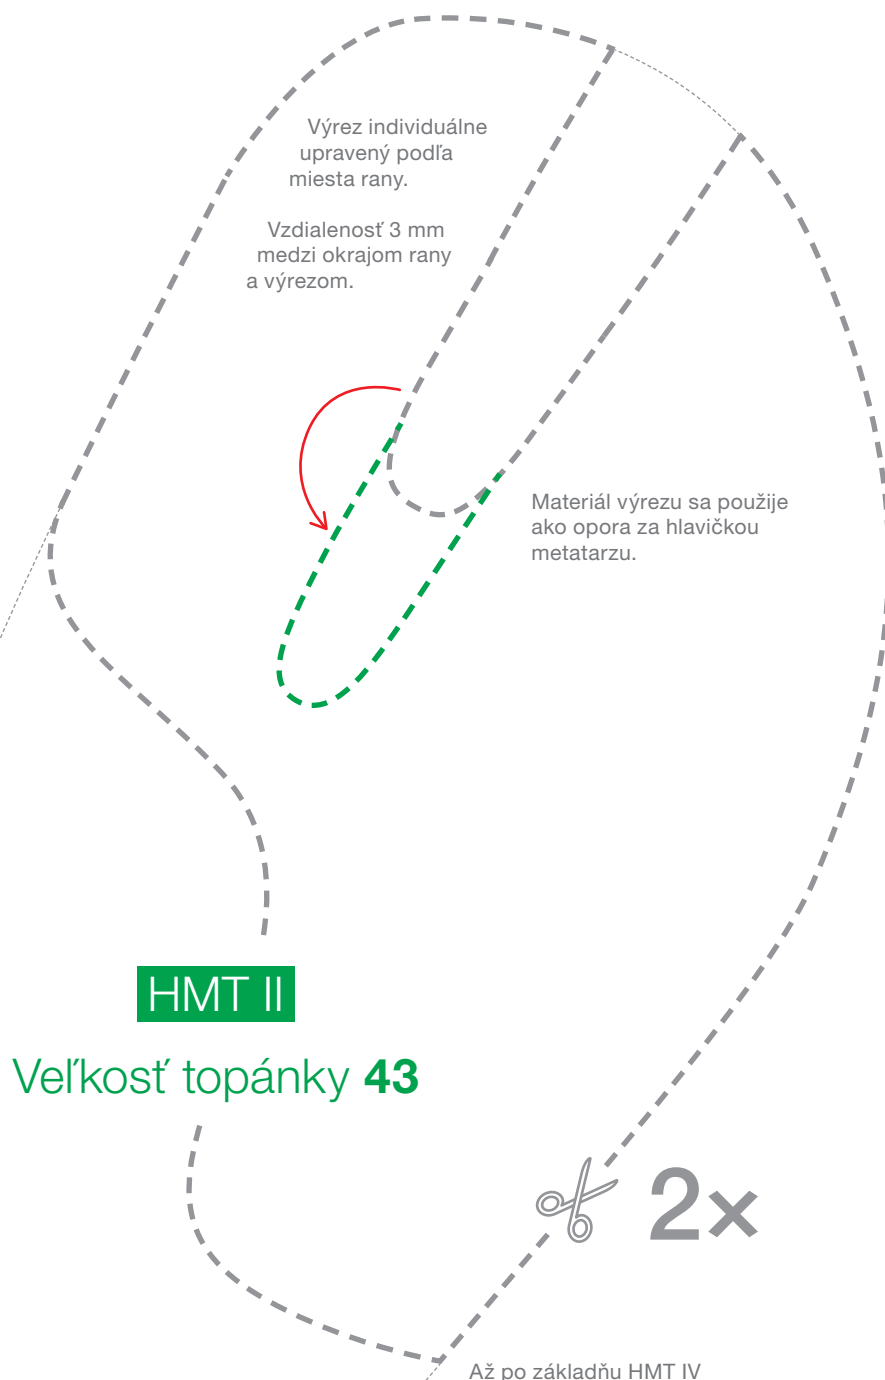

### Cellona® výplň


Veľkosť (cm)	REF	ŠÚKL KÓD	BJ (ks)
hrúbka 5 mm, vo fóliovom vrecku			
19 x 38	50 810	A38743	10/60

**Zdroj:**  
CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • [www.cid-direct.de/blog](http://www.cid-direct.de/blog)

Šablóna je určená pre pravú nohu.  
Pre ľavú nohu sa list otočí.

# Cellona® výplň

## Strih pre techniku vypodloženia

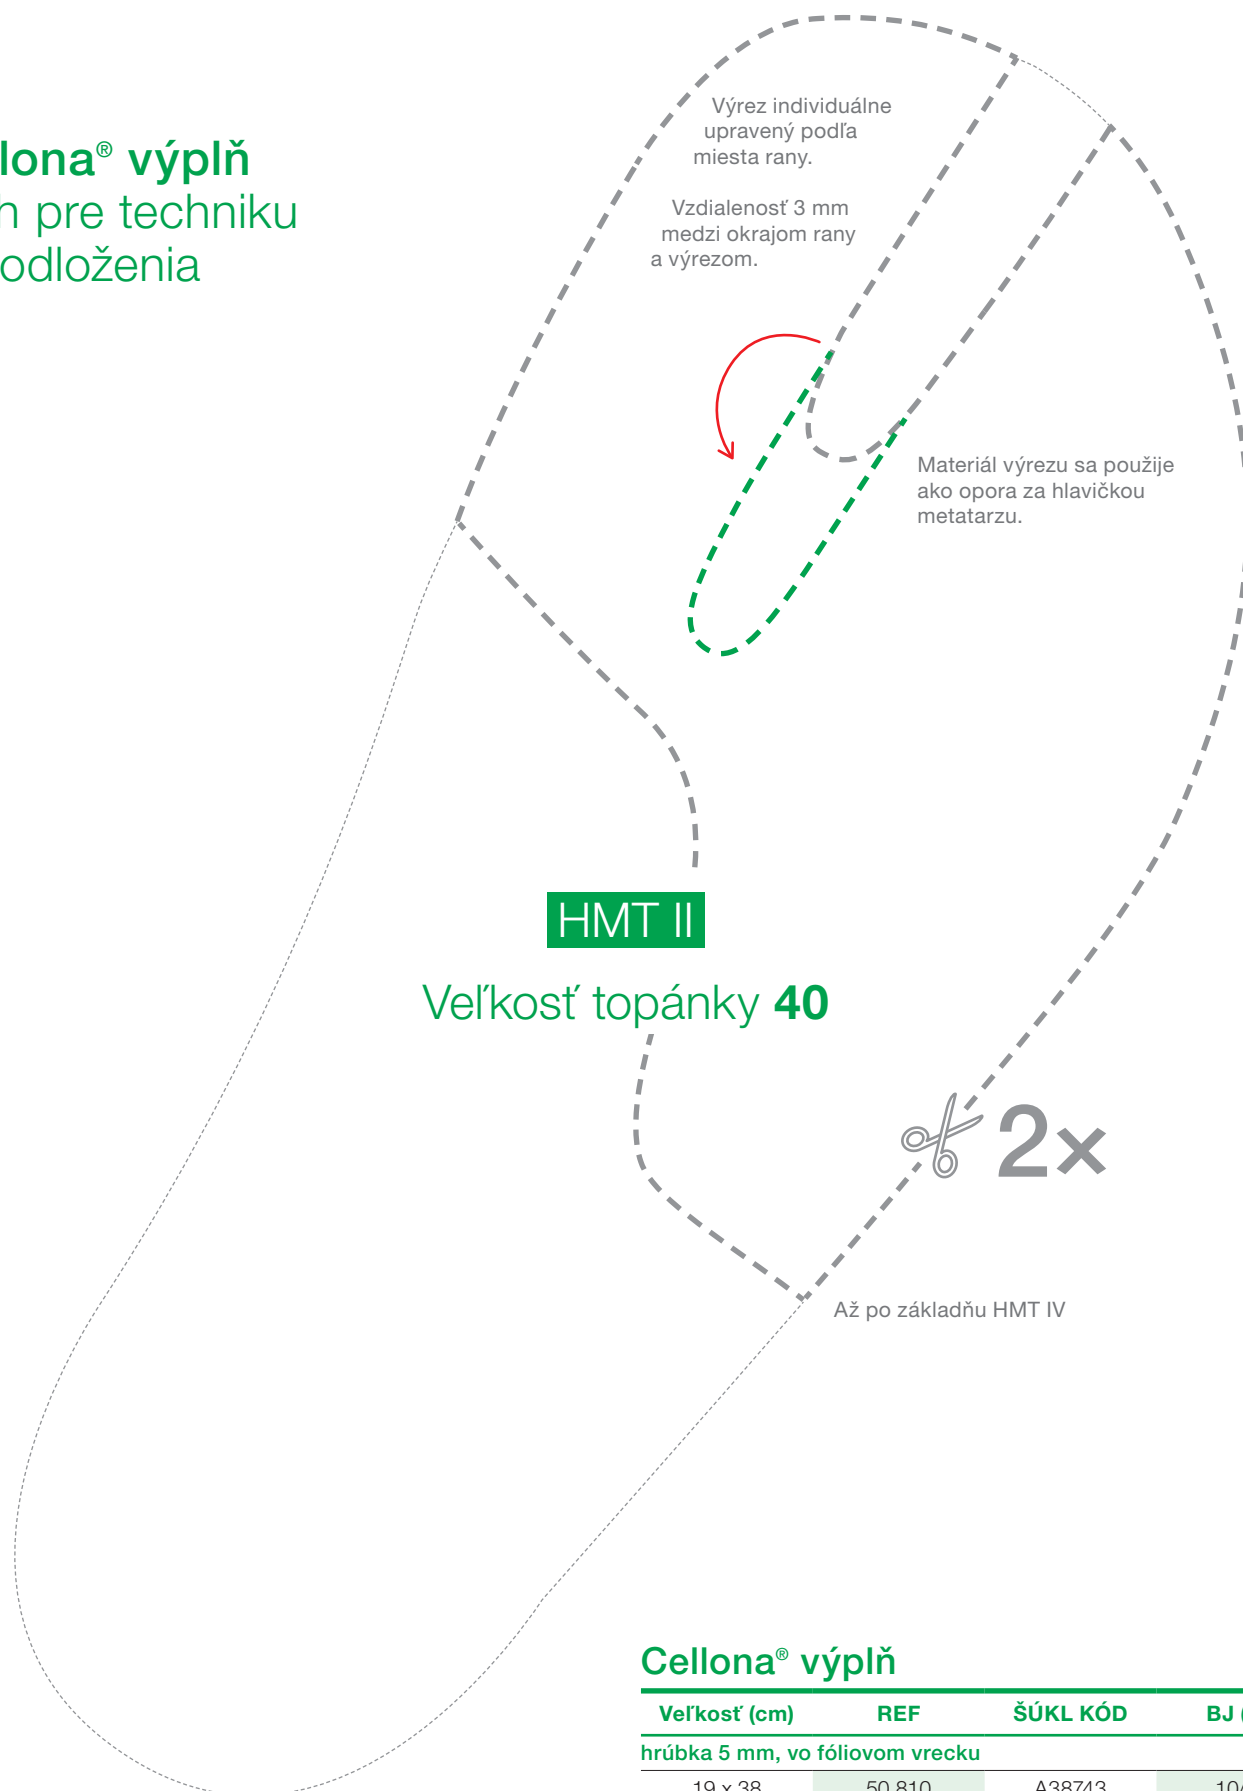

### Cellona® výplň


Veľkosť (cm)	REF	ŠÚKL KÓD	BJ (ks)
hrúbka 5 mm, vo fóliovom vrecku			
19 x 38	50 810	A38743	10/60

**Zdroj:**  
CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • [www.cid-direct.de/blog](http://www.cid-direct.de/blog)

Šablóna je určená pre pravú nohu.  
Pre ľavú nohu sa list otočí.

## Cellona® výplň

### Strih pre techniku vypodloženia

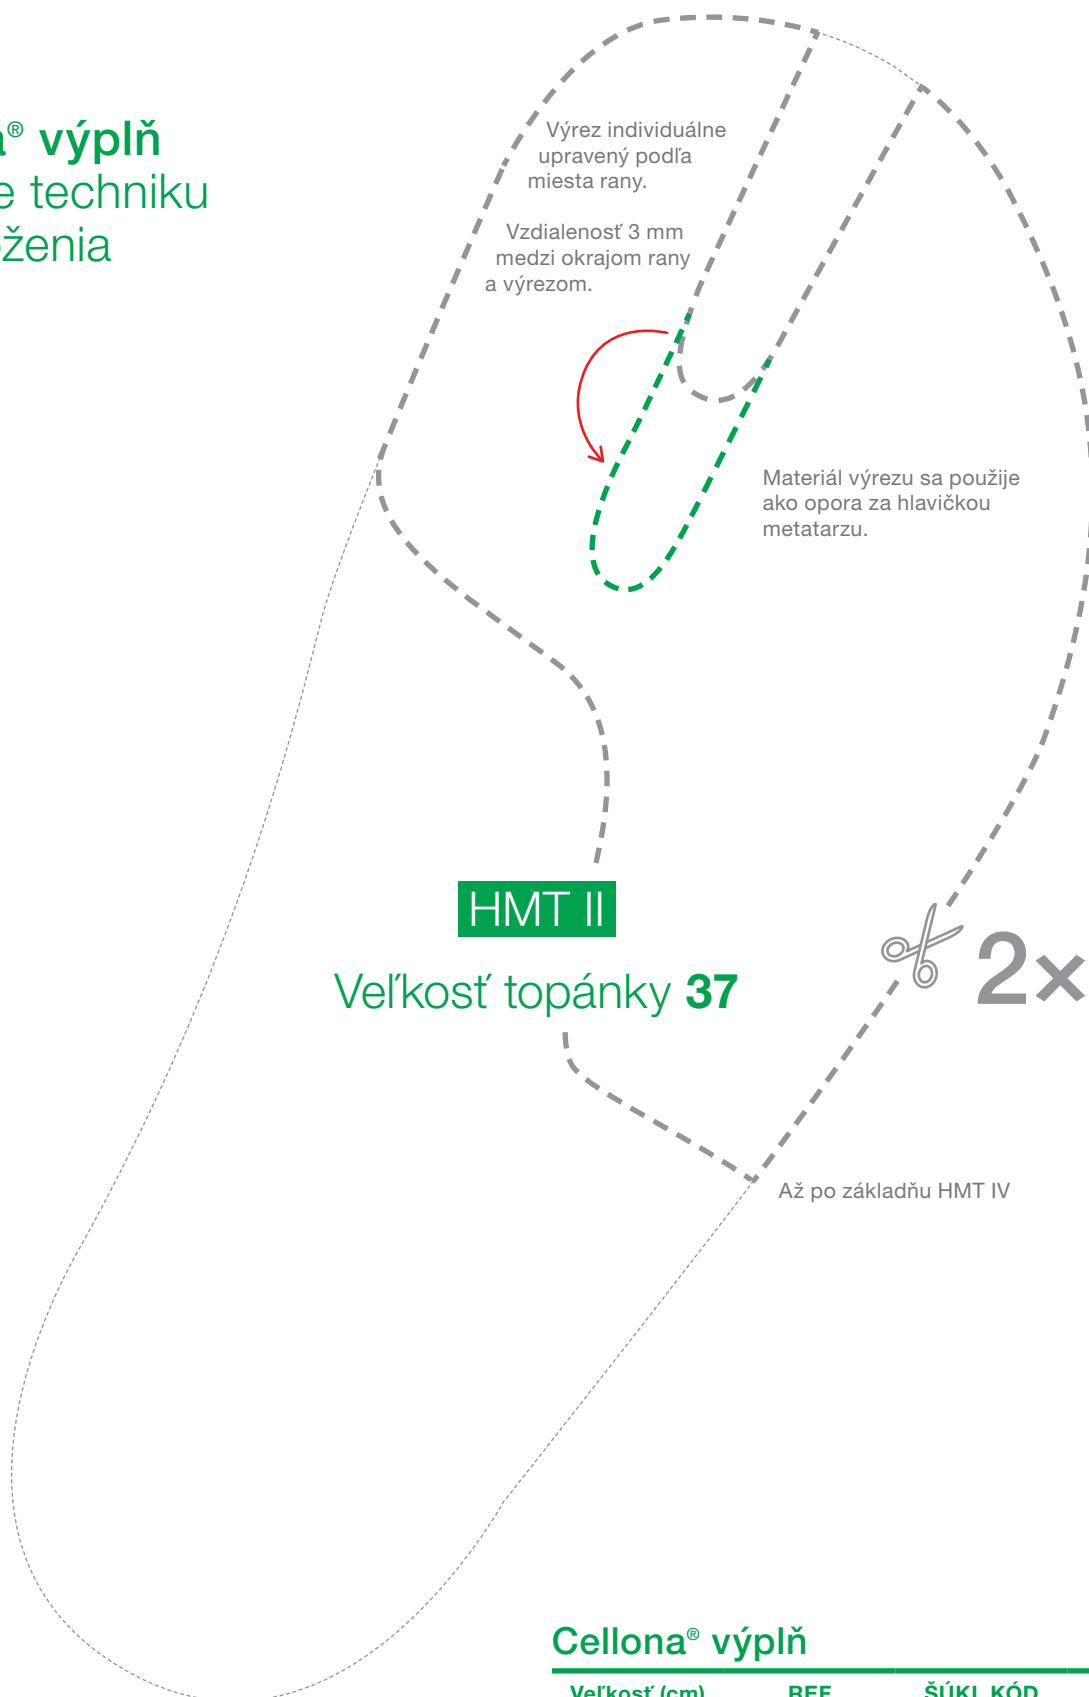

## Cellona® výplň

Veľkosť (cm)	REF	ŠÚKL KÓD	BJ (ks)
hrúbka 5 mm, vo fóliovom vrecku			
19 x 38	50 810	A38743	10/60

**Zdroj:**  
CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • [www.cid-direct.de/blog](http://www.cid-direct.de/blog)

Šablóna je určená pre pravú nohu.  
Pre ľavú nohu sa list otočí.